RKS 5/24: 0,0 bis 1,0 m unter GOK

RKS 5/24: 1,0 bis 3,0 m unter GOK

RKS 6/24: 0,0 bis 1,0 m unter GOK

RKS 6/24: 1,0 bis 3,0 m unter GOK

RKS 7/24: 0,0 bis 1,0 m unter GOK

RKS 7/24: 1,0 bis 2,0 m unter GOK

BauGrund Süd
Zeppelinstraße 10
88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564 - 93130

Bericht: AZ 24 05 089
Anlage: 4.1

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

PVA Dirlewang Alesrain (Teilfäche 2)

87742 Dirlewang

Bearbeiter: APa Datum: 14.11.2024

Prüfungsnummer: 1
Entnahmestelle: RKS 1/24
Tiefe: 1,0 - 2,0 m
Art der Entnahme: gestört
Bodenart: TA
Probe entnommen am: 25.10.2024

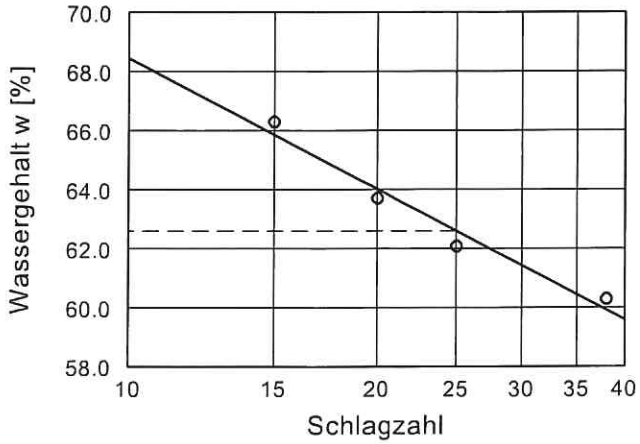
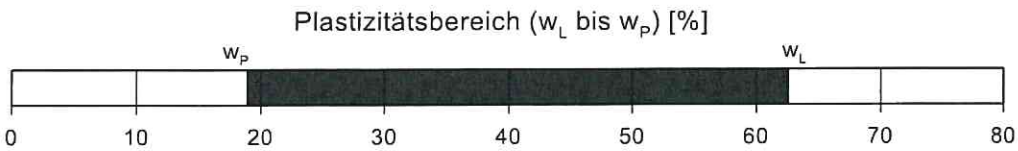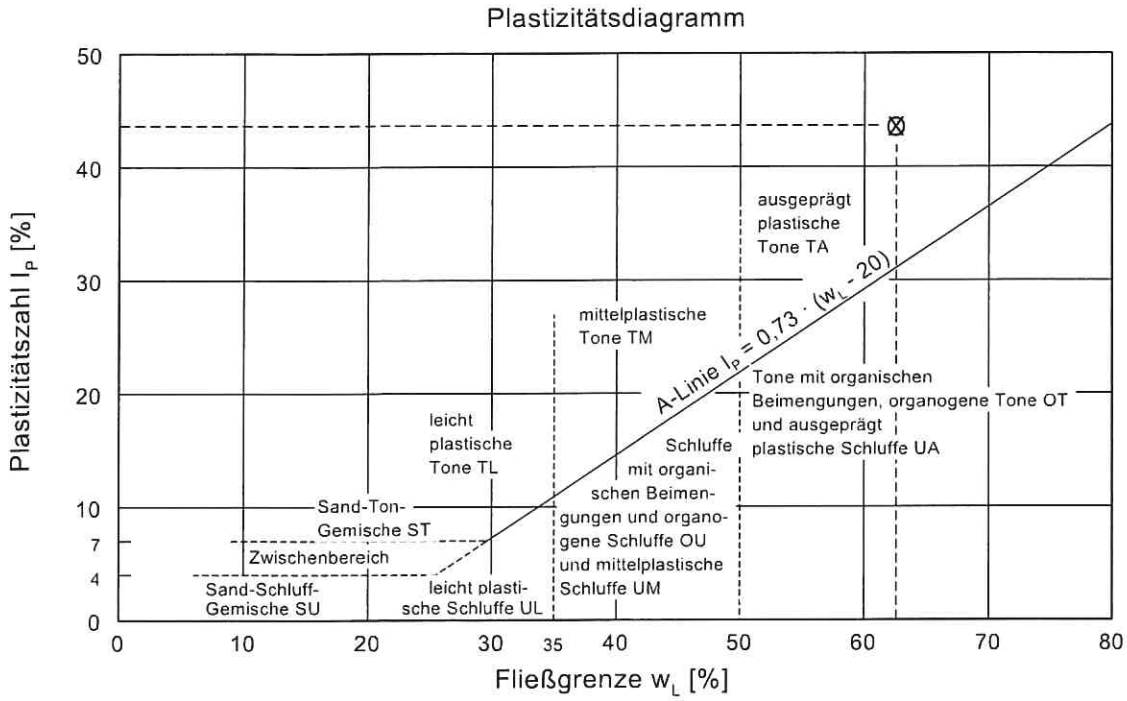
Wassergehalt w =	32.4 %
Fließgrenze w_L =	62.6 %
Ausrollgrenze w_P =	18.9 %
Plastizitätszahl I_P =	43.7 %
Konsistenzzahl I_C =	0.69